



南港 P/S #1760 GIS__ 動態接觸電阻(DRM)測試報告

試驗日期：2012/02/19 (內檢前)


試驗日期：2012/03/05 (內檢後)

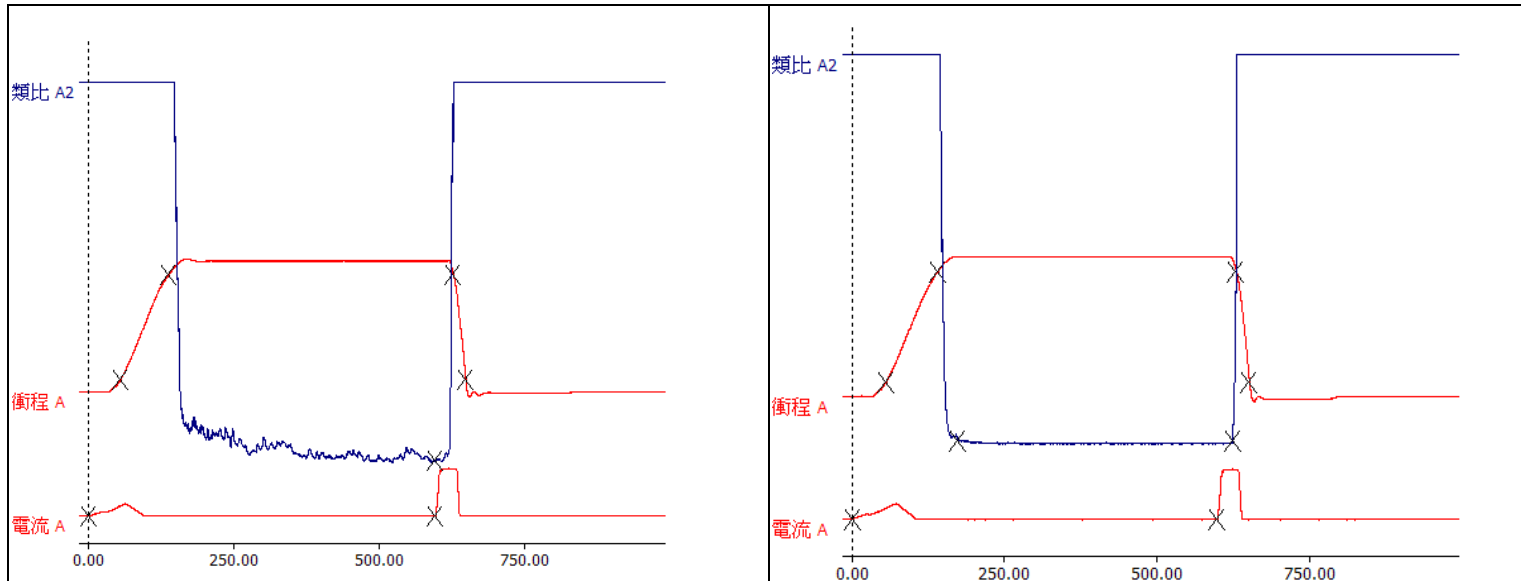

將此兩筆 DRM 曲線合併比對

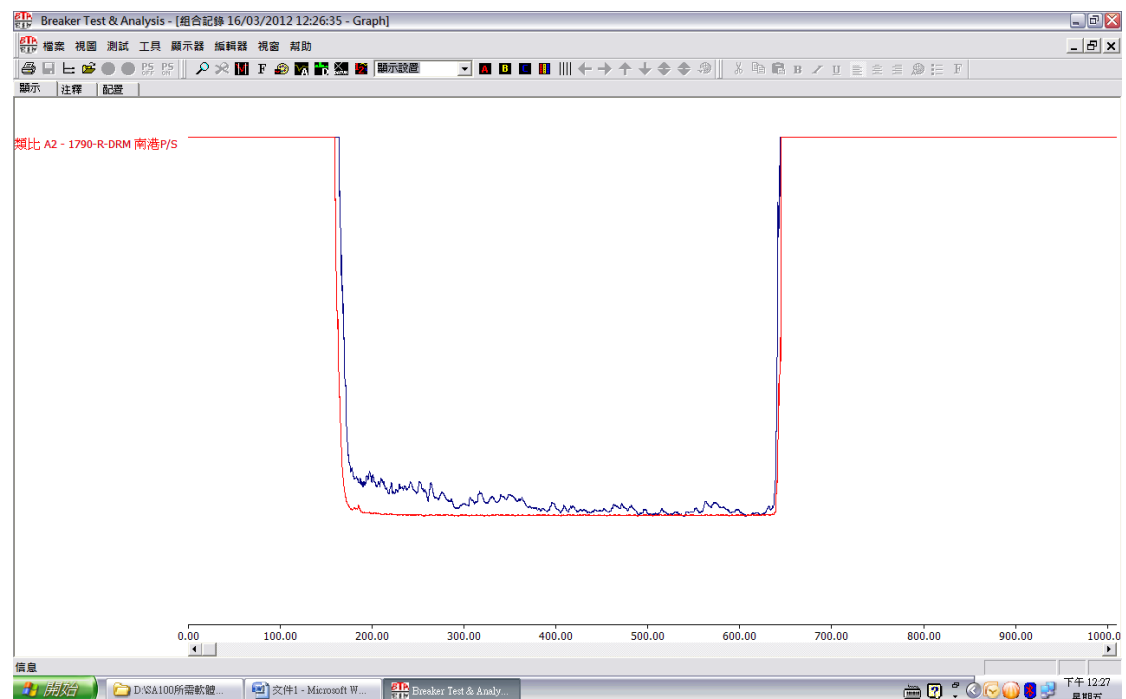

放大消弧接觸子曲線

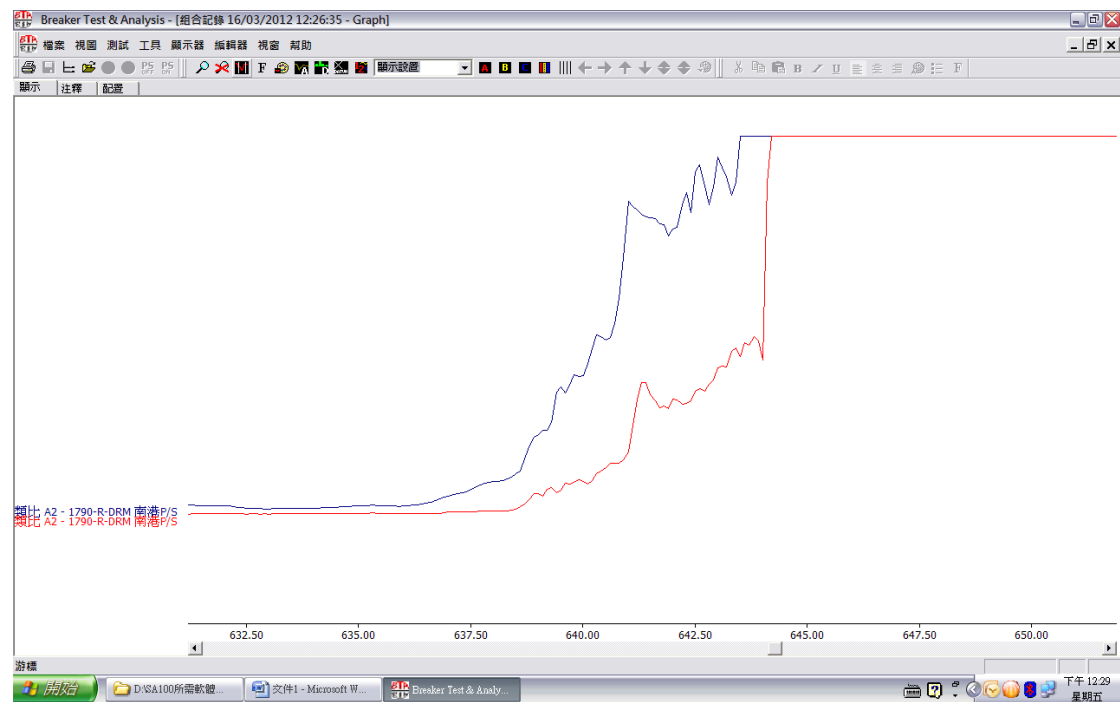

Ra: 消弧接觸子區間之平均電阻值

Da: 消弧接觸子長度

試驗日期：2012/02/19 (內檢前)

試驗日期：2012/03/05 (內檢後)

Ra x Da 值 = 16278

Ra x Da 值 = 5791

